



SINTUR spółka z o.o.
www.sintur.com.pl



ПМП "ВЕЛС"
23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Польова, 4
тел. (04335) 21613, факс.(04335) 64786, email wealth@inbox.ru

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ВЗО 3 AsXs; P4



Зажим, пробивающий изоляцию, приспособлен к работе в системе РПН (работа под напряжением).


ПРИМЕНЕНИЕ

Для соединения лампы освещения с нулевым проводом изолированной линии.

Для использования в присоединителе внутренней линии электропередачи.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

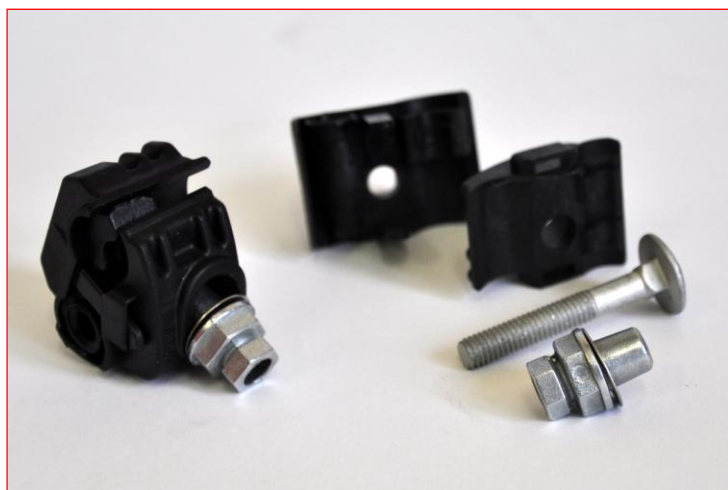

Главный провод Al.	6-95 мм ²
Отводный провод	1,5-6 мм ²
Момент затяжки винта (срезание головки винта)	6
Размер ключа	10/13
Примечание	Двусторонне пробивающий

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

1. Для сборки зажима следует использовать торцовый или гаечный ключ.
2. Отводный провод аккуратно вставить в конец уплотняющего колпачка.
3. Затягивать винт до срезания головки. Срезание головки винта гарантирует правильное подключение.
4. Для удаления зажима винт откручивать плоским ключом.
5. Удаленный зажим не пригоден для повторного использования.

ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Правильный момент затяжки винта обеспечивает самосрезающаяся головка винта.
Сборка без динамометрического ключа.
2. Скручивающий винт имеет нулевой потенциал; элементы зажима, находящиеся под напряжением, изолированы от скручивающего винта.
3. Герметичность соединения обеспечена (проба 6кV под водой); **возможность любого расположения зажима.**
4. Зажимы предназначены для работы на проводах Al, Cu.
5. Зажим сделан из материалов устойчивых к коррозии и Уф-лучам.
6. Зажим имеет уплотняющий колпачок и изолирующий наконечник отводного провода.
7. Простая разборка зажима.

СПОСОБ СБОРКИ

