



**BEZPIECZNIKOWE ZŁĄCZE DO LAMP
OŚWIETLENIA ULICZNEGO
ZASILANYCH Z
ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII
NAPOWIETRZNEJ Z PRZEWODAMI
IZOLOWANYMI AsXS**

TYP BZO-03




ZALETY

1. Rozkręcanie złącza przed montażem nie powoduje rozpadania się elementów.
2. Śruba skręcająca styk główny nie znajduje się pod napięciem.
3. Prawdliwość połączenia prądowego zapewnia śruba z główką zrywalną.
4. Przystosowane do technologii prac pod napięciem poprzez odizolowanie śruby skręcającej od elementów przewodzących prąd.
5. Korpus i docisk wykonane z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym, a osłona i kaptur z polipropylenu.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	U = 230 V
Przekrój przewodu linii napowietrznej	16 - 35 mm² AsXS.
Przekrój przewodu odgałęźnego	2,5 – 4 mm²
Moment dokręcenia	10 Nm Rozmiar łba śruby: 13
Max. wartość prądu wkładki bezpiecznikowej	16 A
Typ wkładki bezpiecznikowej	D II
Masa	240 g

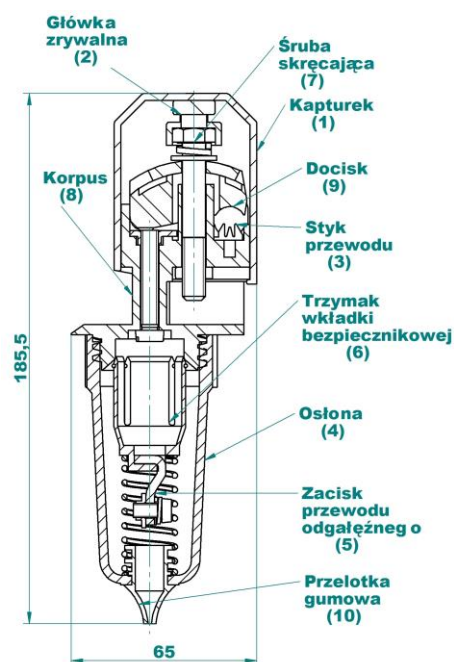

SINTUR sp. z o.o.

Zakład Pracy Chronionej
62-700 Turek Szadów Pański 34

www.sintur.com.pl

e-mail: mark@sintur.com.pl

sprzedaż: tel. +48 63 289 20 24, tel. +48 63 289 43 09




**BEZPIECZNIKOWE ZŁĄCZE DO LAMP
OŚWIETLENIA ULICZNEGO
ZASILANYCH Z
ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII
NAPOWIETRZNEJ Z PRZEWODAMI
IZOLOWANYMI AsXS**

TYP BZO-03

MONTAŻ ZŁĄCZA BEZPIECZNIKOWEGO BZO-03

Montaż i instalacja wyrobów, oraz wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z przepisami obowiązującymi przy eksploatacji linii elektroenergetycznych.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń i nieprawidłowości, należy zaprzestać dalszego użytkowania wyrobów – niezwłocznie zgłosić osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości.

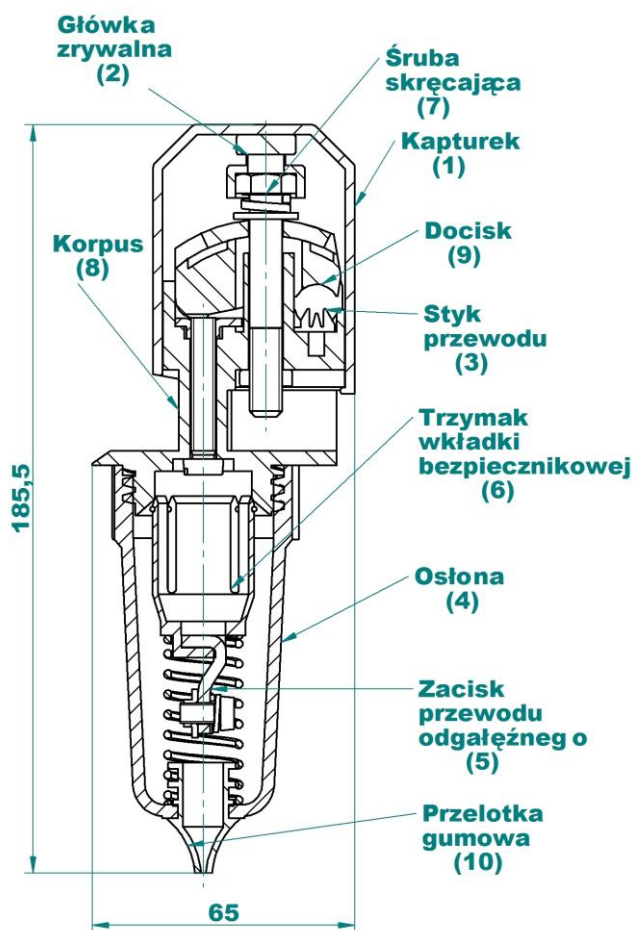

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU ZŁĄCZA

1. Odkręcić osłonę „4”.
2. Wsunąć przewód odgałęźny przez przelotkę „10” i podłączyć do zacisku „5”.
3. Nakręcić osłonę „4”.
4. Zdjąć kapturek „1”.
5. Wykręcić śrubę skręcającą „7” aby umożliwić objęcie przewodu stykiem „3”.
6. Trzymając za osłonę „4” nałożyć złącze na przewód i wkręcić śrubę „7” aż do zerwania główki „2”.
7. Nałożyć kapturek „1”.
8. Odkręcić osłonę „4”.
9. Włożyć wkładkę bezpiecznikową do trzymaka „6” i z powrotem nakręcić obudowę „4”.

SINTUR sp. z o.o.

Zakład Pracy Chronionej
62-700 Turek Szadów Pański 34

www.sintur.com.pl

e-mail: mark@sintur.com.pl

sprzedaż: tel. +48 63 289 20 24, tel. +48 63 289 43 09